

DIRECTION GÉNÉRALE DES  
FINANCES PUBLIQUES

-----  
EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL  
INFORMATISÉ  
-----

Département :  
GARD

Commune :  
NIMES

Section : CS  
Feuille : 000 CS 01

Échelle d'origine : 1/2000  
Échelle d'édition : 1/2000

Date d'édition : 28/11/2011  
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC44


Le plan visualisé sur cet extrait est géré par le  
centre des impôts foncier suivant :

NIMES 1  
67 Rue Salomon Reinach 30032  
30032 NIMES Cedex 1  
tél. 04.66.87.60.82 -fax 04.66.87.87.11  
cdif.nimes1@dgif.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

cadastre.gouv.fr


©2011 Ministère du budget, des comptes  
publics, de la fonction publique et de la réforme  
de l'Etat

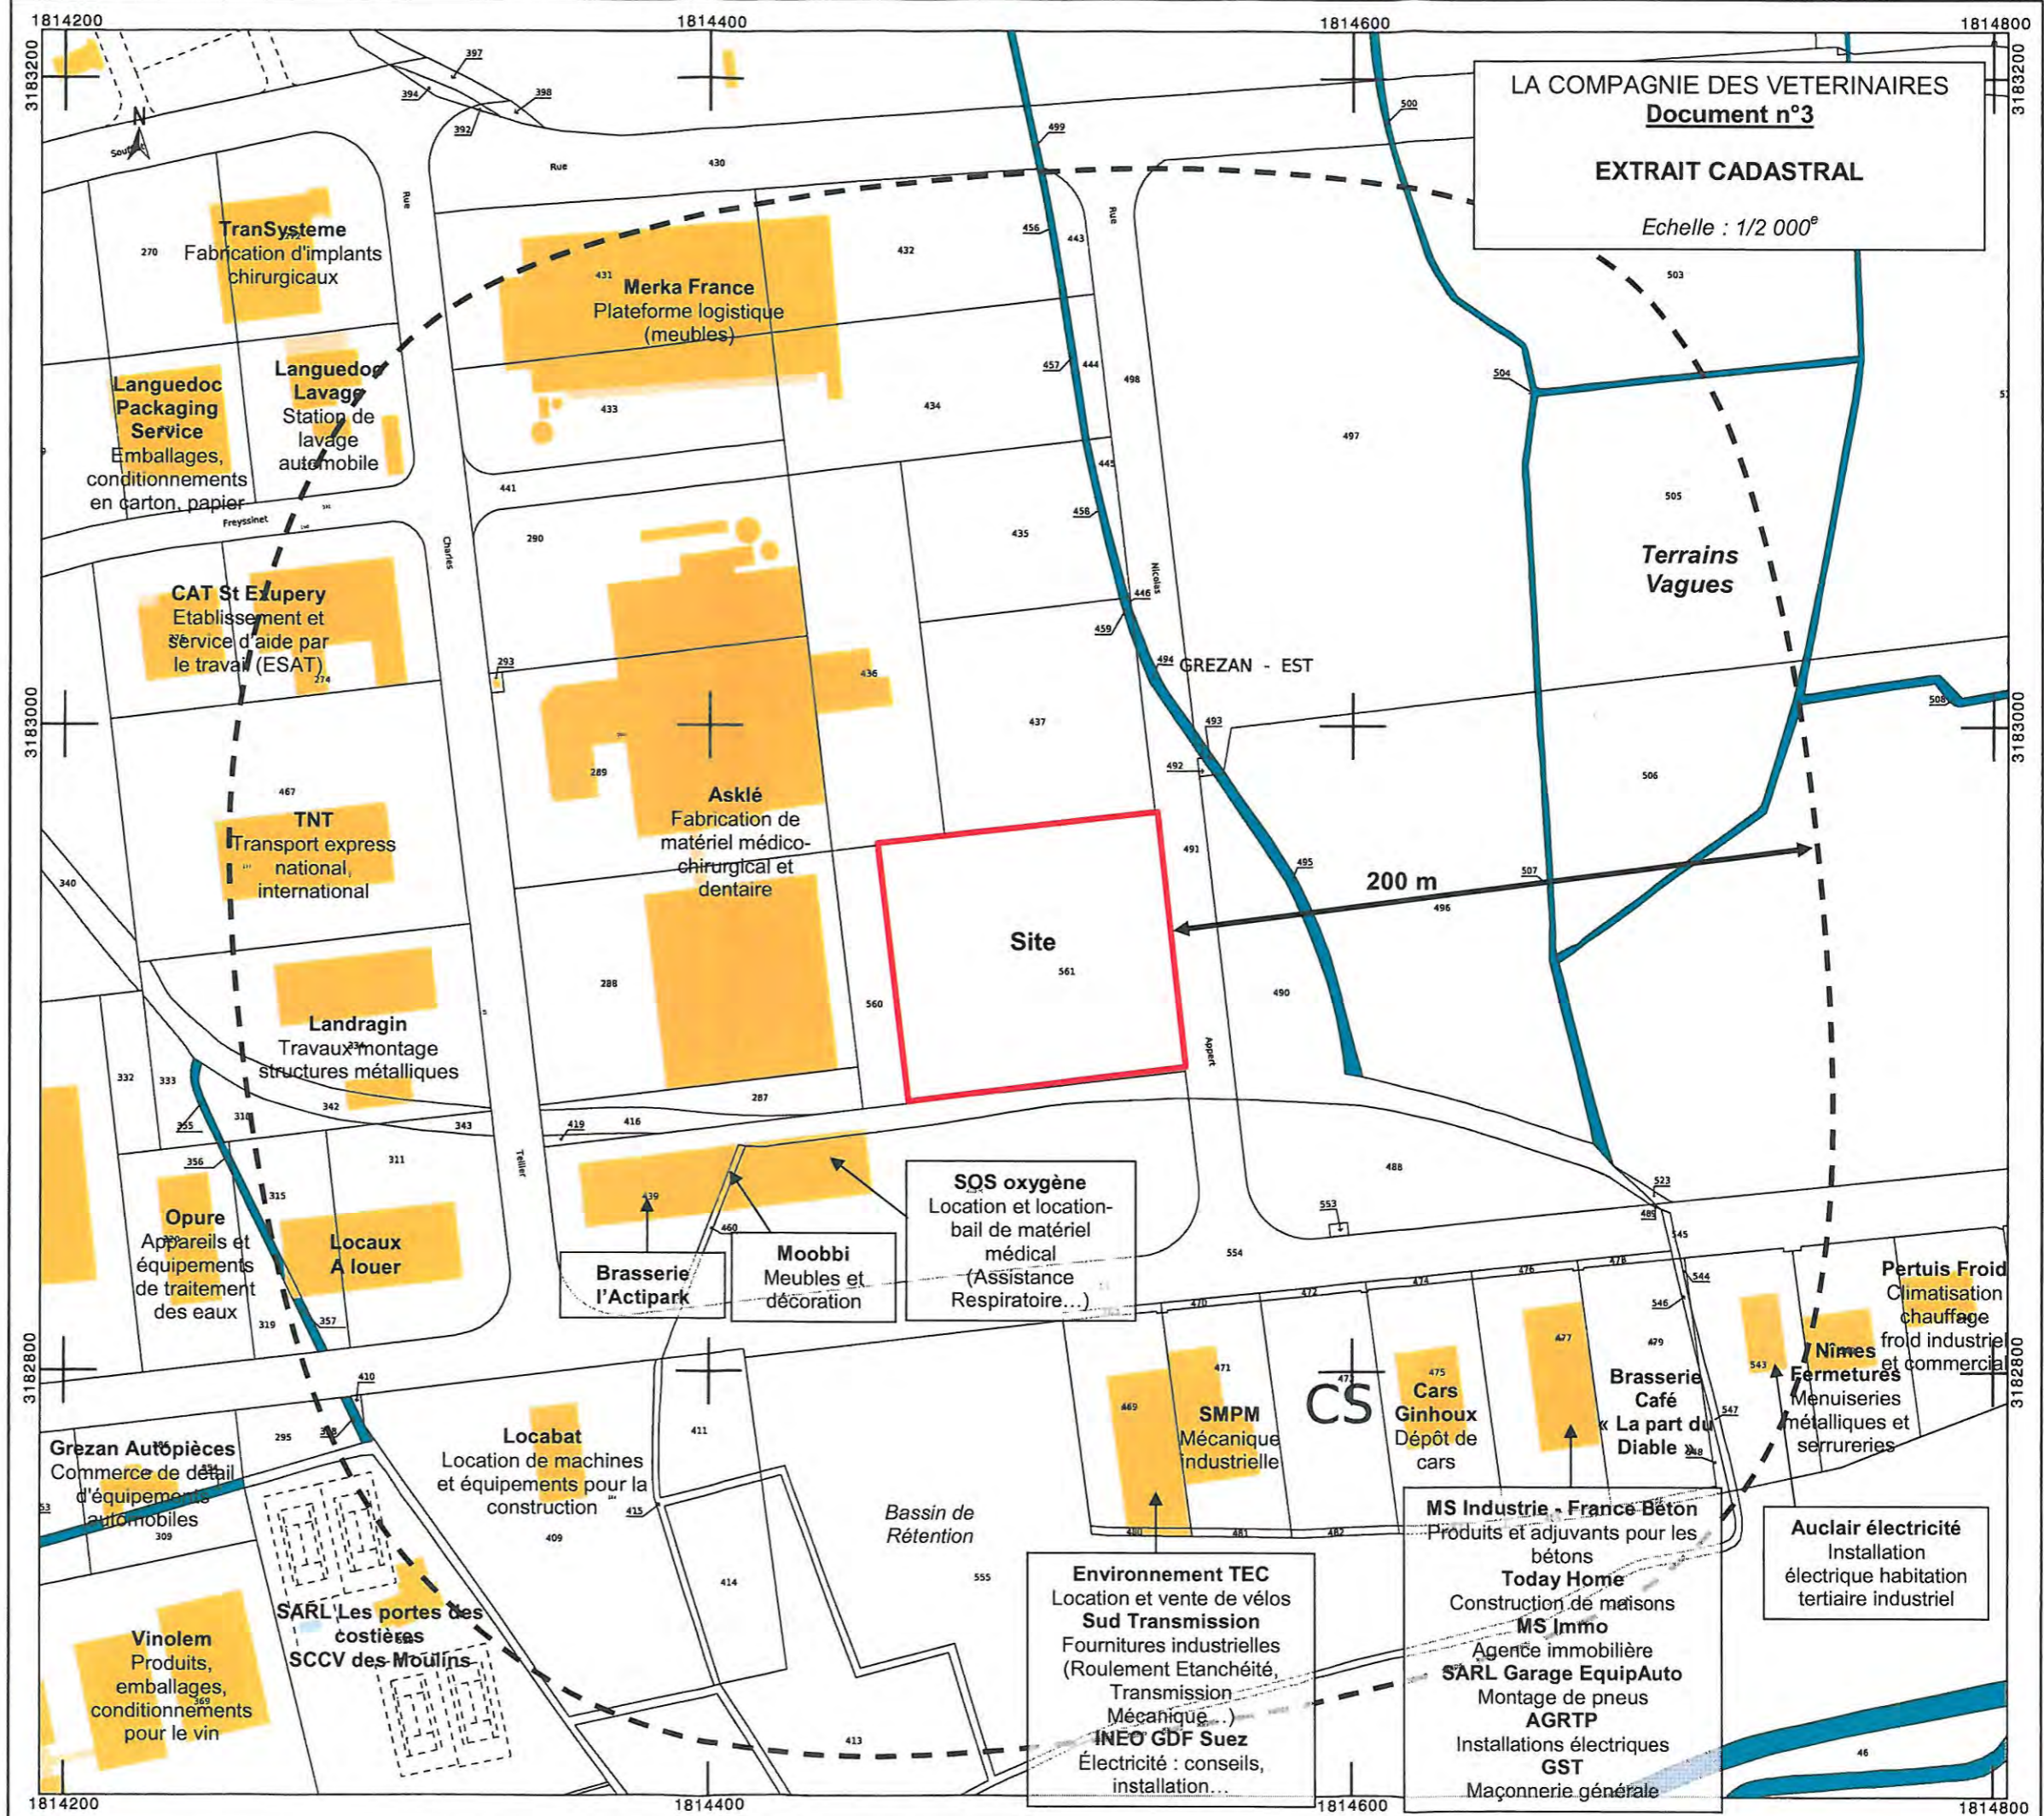

**Document n°9**  
**Représentation des flux thermiques**  
Incendie généralisé du local de stockage

Légende :


- 8 kW/m<sup>2</sup> (seuils des effets létaux significatifs)
- 5 kW/m<sup>2</sup> (seuil des effets létaux)
- 3 kW/m<sup>2</sup> (seuil des effets irréversibles)

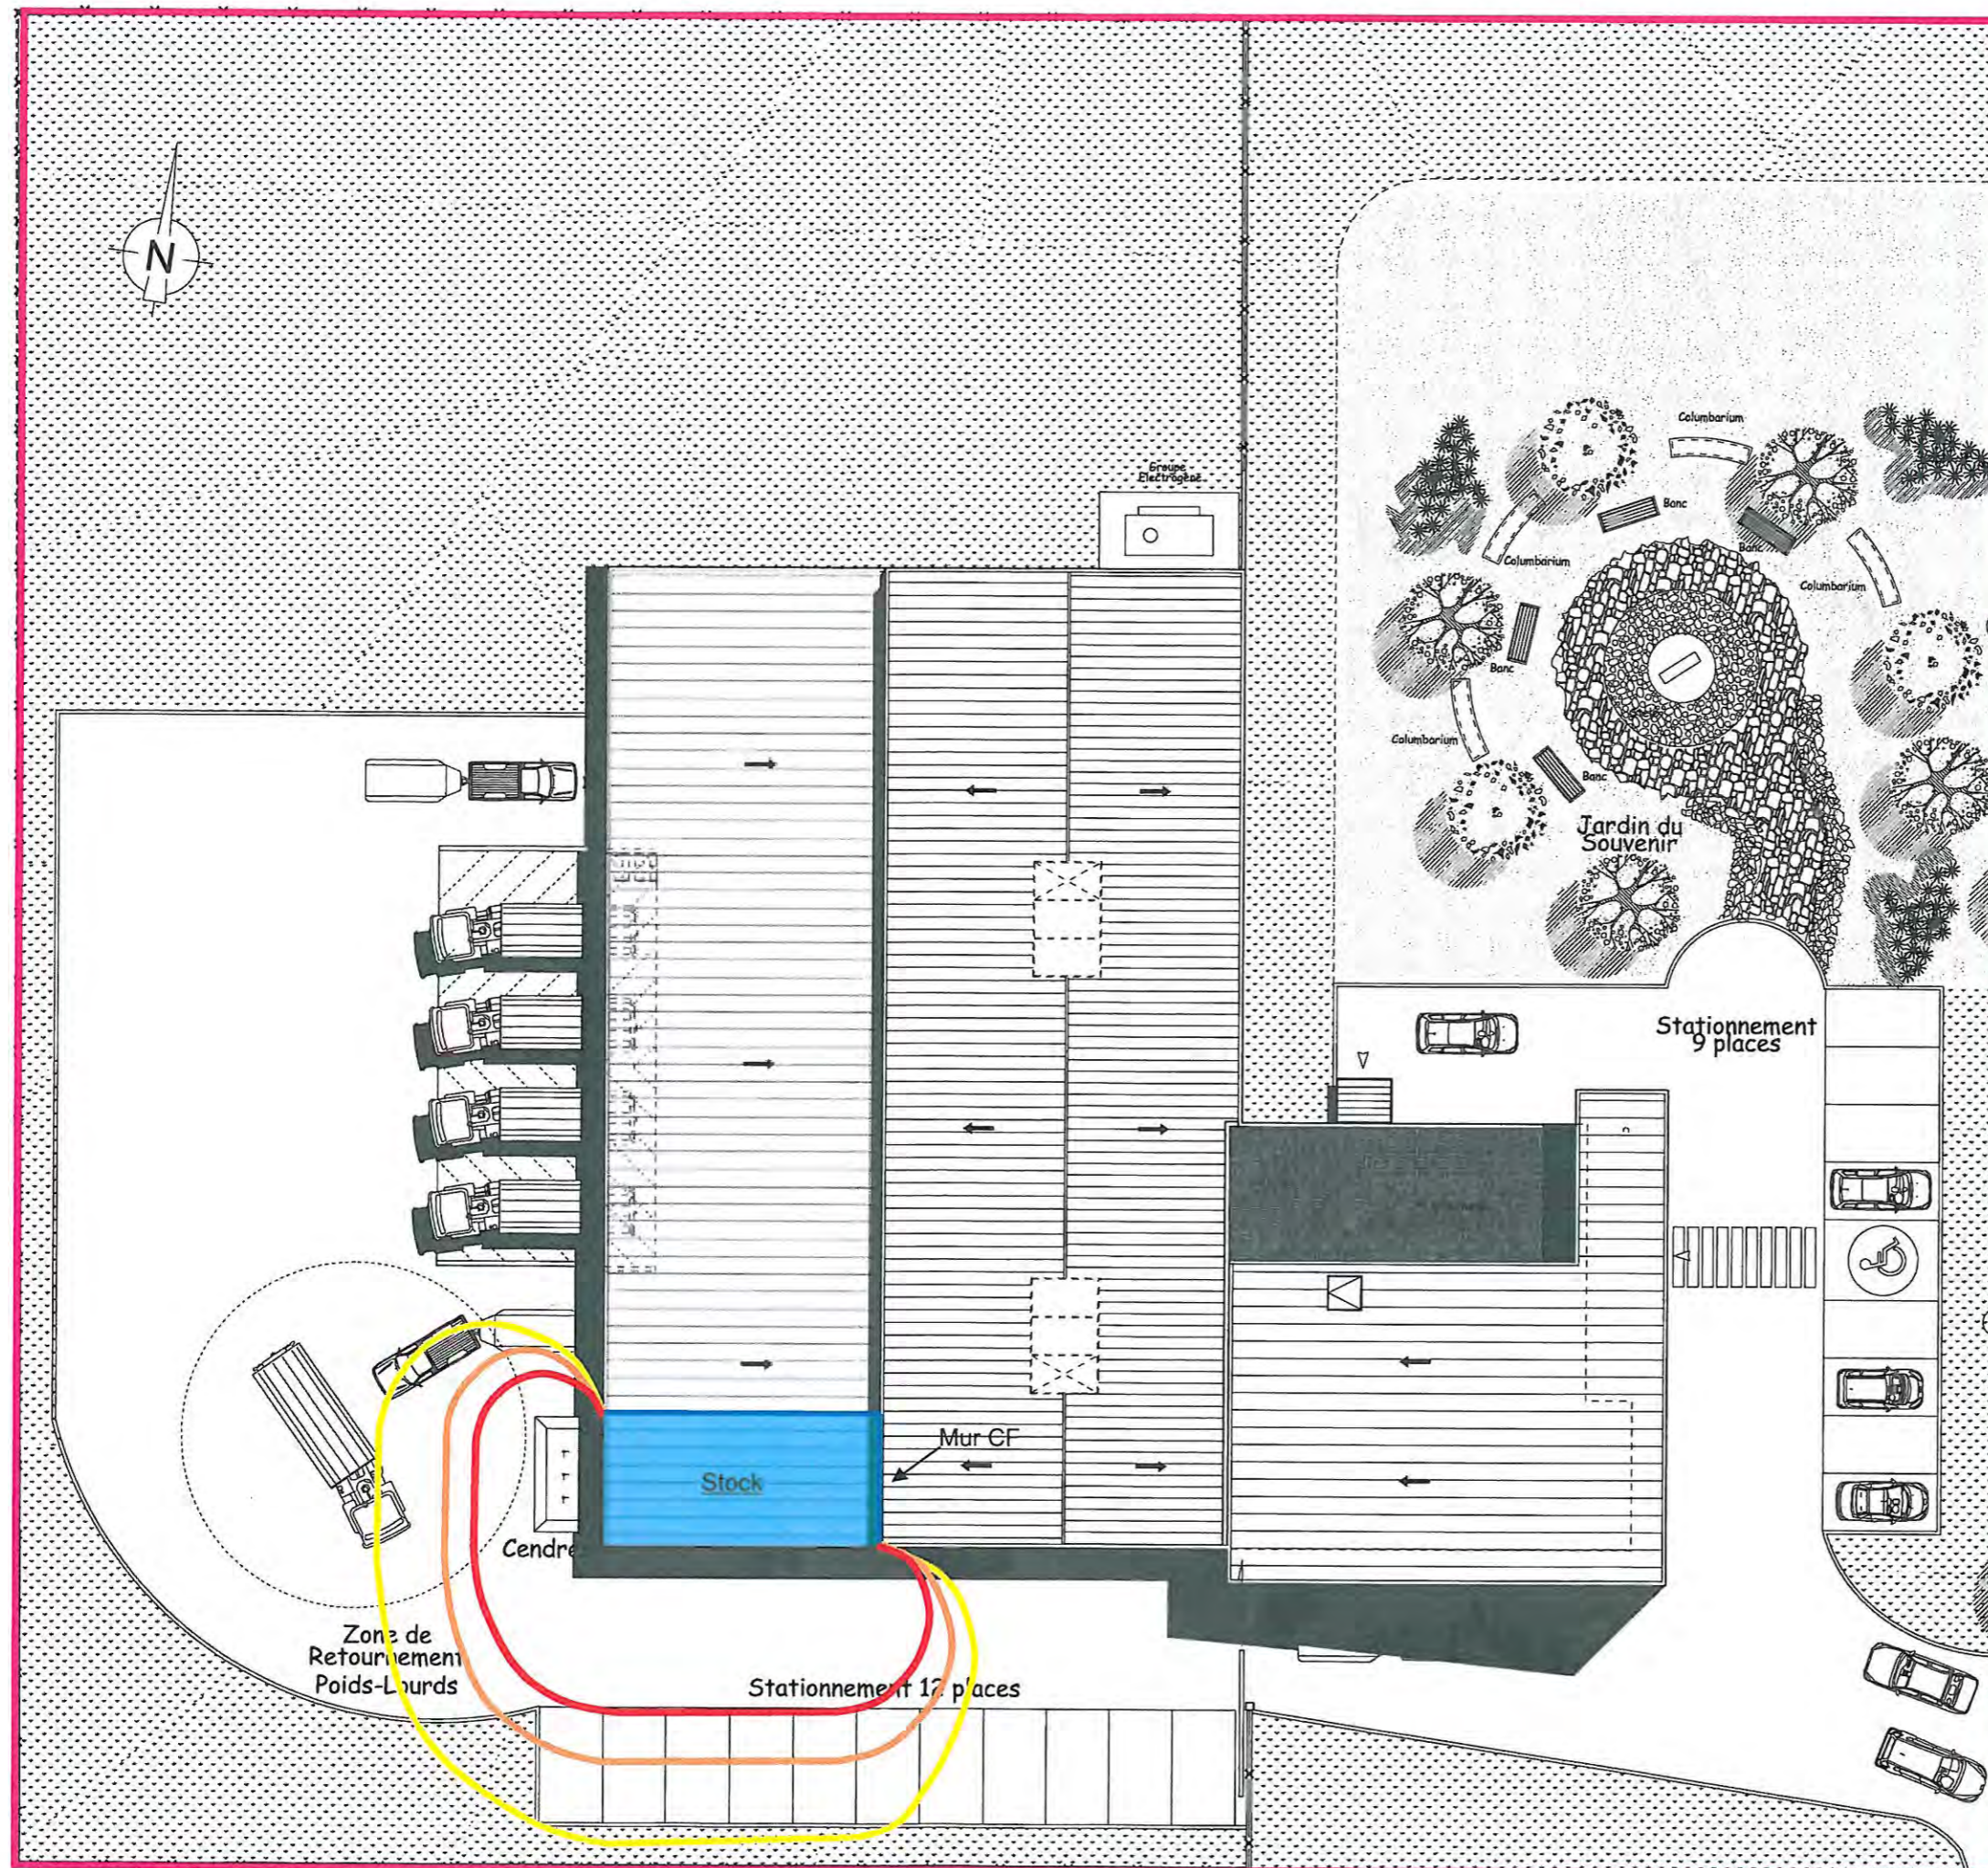

**Document n°10**  
**Représentation des effets de surpression**  
Explosion du local four



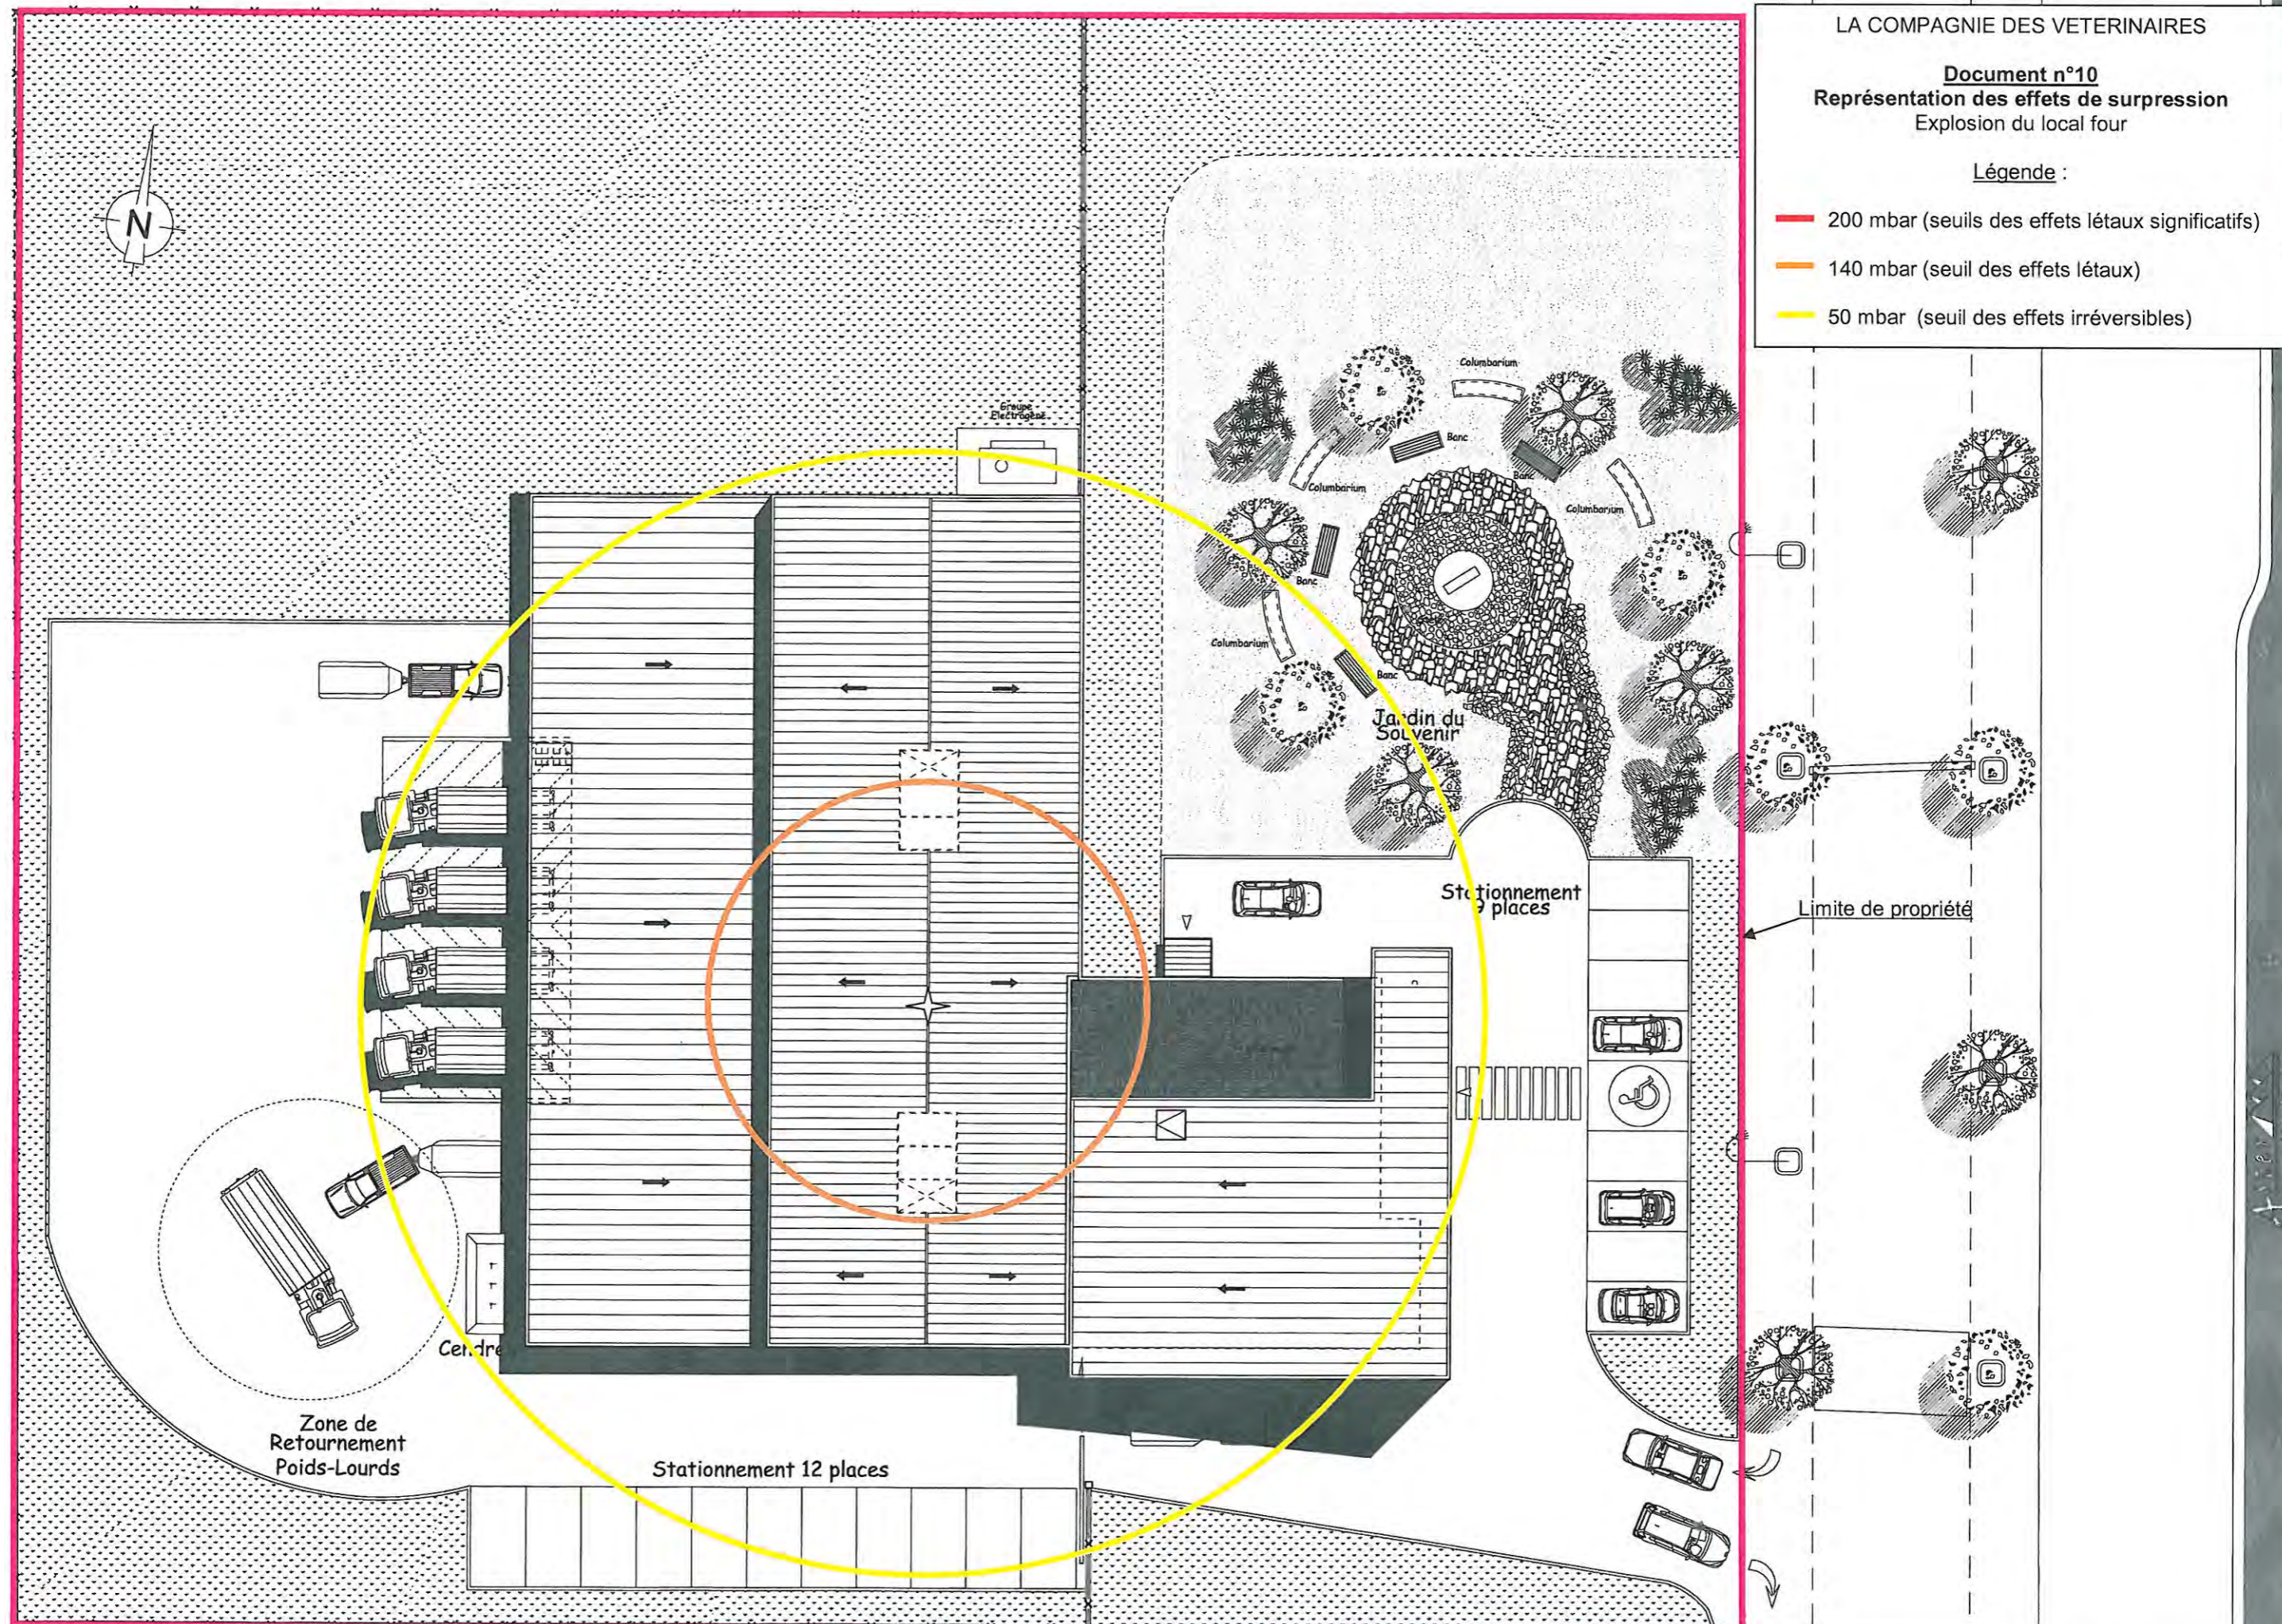




Légende :

- 200 mbar (seuils des effets létaux significatifs)
- 140 mbar (seuil des effets létaux)
- 50 mbar (seuil des effets irréversibles)



- Mur CF 2 heures (REI 120)
- Porte CF 1 heure (EI 60)

**LÉGENDE SECURITE**

-  Bloc autonome d'éclairage de sécurité de boisage
-  Extincteur à eau pulvérisée
-  Extincteur à poudre
-  Extincteur CO2
-  Armoire générale TGBT
-  Exutoire de fumée 1.40x1.40
-  Exutoire de fumée 1.60x2.90

